


Installation Guide


Compact Mixing Shunt, FHM-Cx

FH-TC


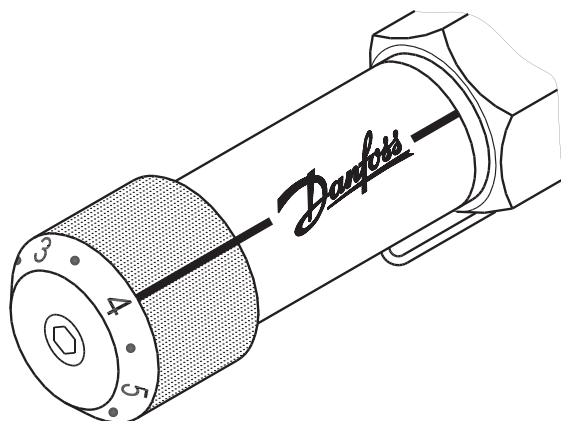


1	2	3	4	5	6	(max)
20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C


FHM-FL

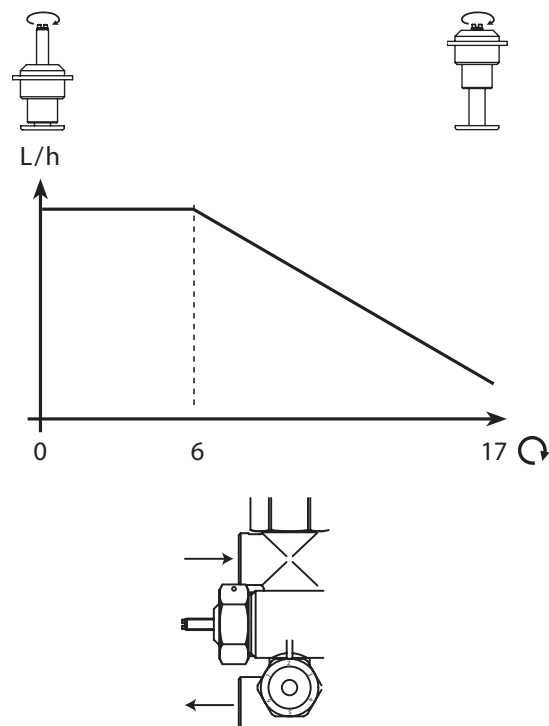

FH-ST

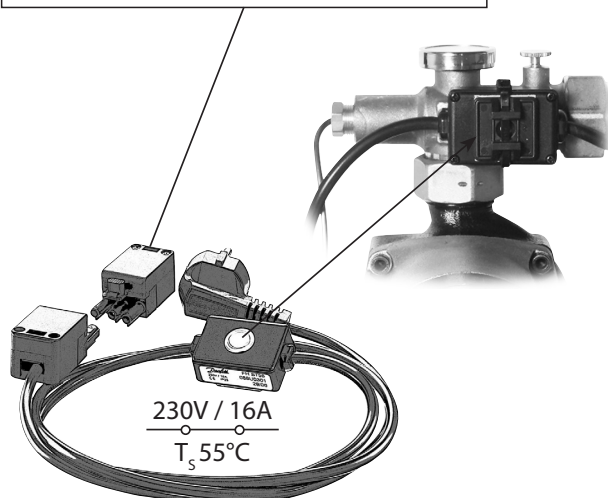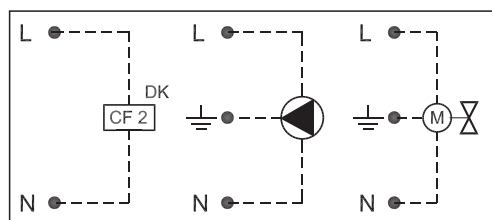

FH-MS

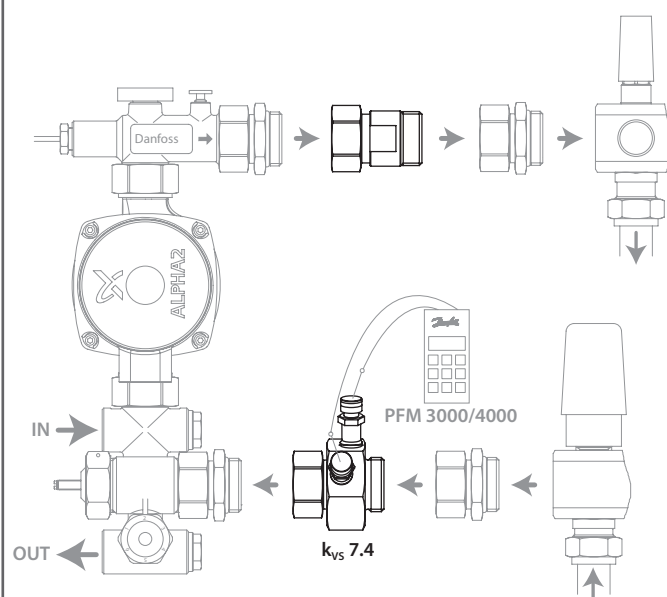

Installation Guide Compact Mixing Shunt, FHM-Cx

GB Technical Data

Test pressure	16 bar
Max. working pressure ¹⁾	10 bar
Max. differential pressure	0.6 bar
Max. flow temperature ¹⁾	90° C

¹⁾ Max. working pressure and max. flow temperature given by the tube manufacturer must not be exceeded.

Note!

All union nuts must be checked and fastened after installation.

Recommended torque: $\frac{3}{4}$ " union nuts 40 Nm
1" union nuts 50 Nm

DE Technische Daten

Prüfdruck	16 bar
Max. Betriebsdruck ¹⁾	10 bar
Max. Differenzdruck	0,6 bar
Max. Vorlauftemperatur ¹⁾	90° C

¹⁾ Die Angaben des Rohrerstellers dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Hinweis!

Nach der Installation müssen alle Muttern überprüft und gesichert werden.

Empfohlenes Drehmoment: $\frac{3}{4}$ " Muttern 40 Nm
1" Muttern 50 Nm

FR Caractéristiques techniques

Pression d'essai	16 bar
Pression nominale ¹⁾	10 bar
Pression différentielle max.	0,6 bar
Température max. du fluide ¹⁾	90° C

¹⁾ Les températures et pressions maximum d'utilisation doivent respecter les prescriptions du système.

Nota!

Tous les écrous doivent être vérifiés et fixé après l'installation.

Couple de serrage recommandé: $\frac{3}{4}$ " écrous 40 Nm
1" écrous 50 Nm

DK/N Tekniske data

Test tryk / trykk	16 bar
Max. arbejdsdruk / arbejdsdruk ¹⁾	10 bar
Max. differensdruk / differansetrykk	0,6 bar
Max. fremløbtemp. / medietemp. ¹⁾	90° C

¹⁾ Max. arbejdsdruk / driftstrykk og max. temperatur opgivet af / oppgitt av rørleverandøren / rørproducenten må ikke overskrides.

NB!

Alle omløbere skal kontrolleres og fastgøres efter installationen.

Anbefalet tilspændingsmoment: $\frac{3}{4}$ " omløbere 40 Nm
1" omløbere 50 Nm

SE Tekniska data

Provtryck	16 bar
Max. arbetstryck ¹⁾	10 bar
Max. differenstryck	0,6 bar
Max. tilloppstemperatur ¹⁾	90° C

¹⁾ Av rörtillverkaren angivet max. systemtryck och -temperatur får inte överskridas!

OBS!

Alla muttrar måste kontrolleras och säkras efter installationen.

Rekommenderat moment: $\frac{3}{4}$ " muttrar 40 Nm
1" muttrar 50 Nm

FI Tekniset arvot

Maks. koepaine	16 bar
Maks. työpaine ¹⁾	10 bar
Maks. paine-ero	0.6 bar
Maks. virtauslämpötila ¹⁾	90° C

¹⁾ Valmistajan antamaa maksimi toimintapainetta ja lämpötilaa ei saa ylittää.

Huomaa!

Kaikki mutterit on tarkastettava ja varmistettava asennuksen jälkeen.

Suosittelua vääntömomentti: $\frac{3}{4}$ " mutteri 40 Nm
1" mutteri 50 Nm

Danfoss A/S

Heating Solutions
Haarupvaenget 11, 8600 Silkeborg
Denmark
Phone: +45 7488 8000
Fax: +45 7488 8100
Email: heating.solutions@danfoss.com
www.heating.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without consequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.



DeveX Systems specialises in heating, cooling and insulation solutions for new and existing buildings in residential, commercial and industrial environments.

For more information on any of our product lines, please contact us at:

1800 636 091 or info@devexsystems.com.au

www.devexsystems.com.au



Unit 5, 83 Bassett Street Mona Vale \ PO Box 707 Mona Vale NSW 1660
T 1800 636 091 \ F 02 9997 7852
E info@devexsystems.com.au \ W www.devexsystems.com.au
DeveX Systems Pty Ltd \ ACN 122 894 562

